




CONTATORE

MONTANTE
I_n=32A
L<3m / cdt<0,5%
FG160R16-4x6
TUBO PLASTICO

RETE 400/230V 50Hz
POTENZA MASSIMA 15 kW
I_{cc} = 10kA

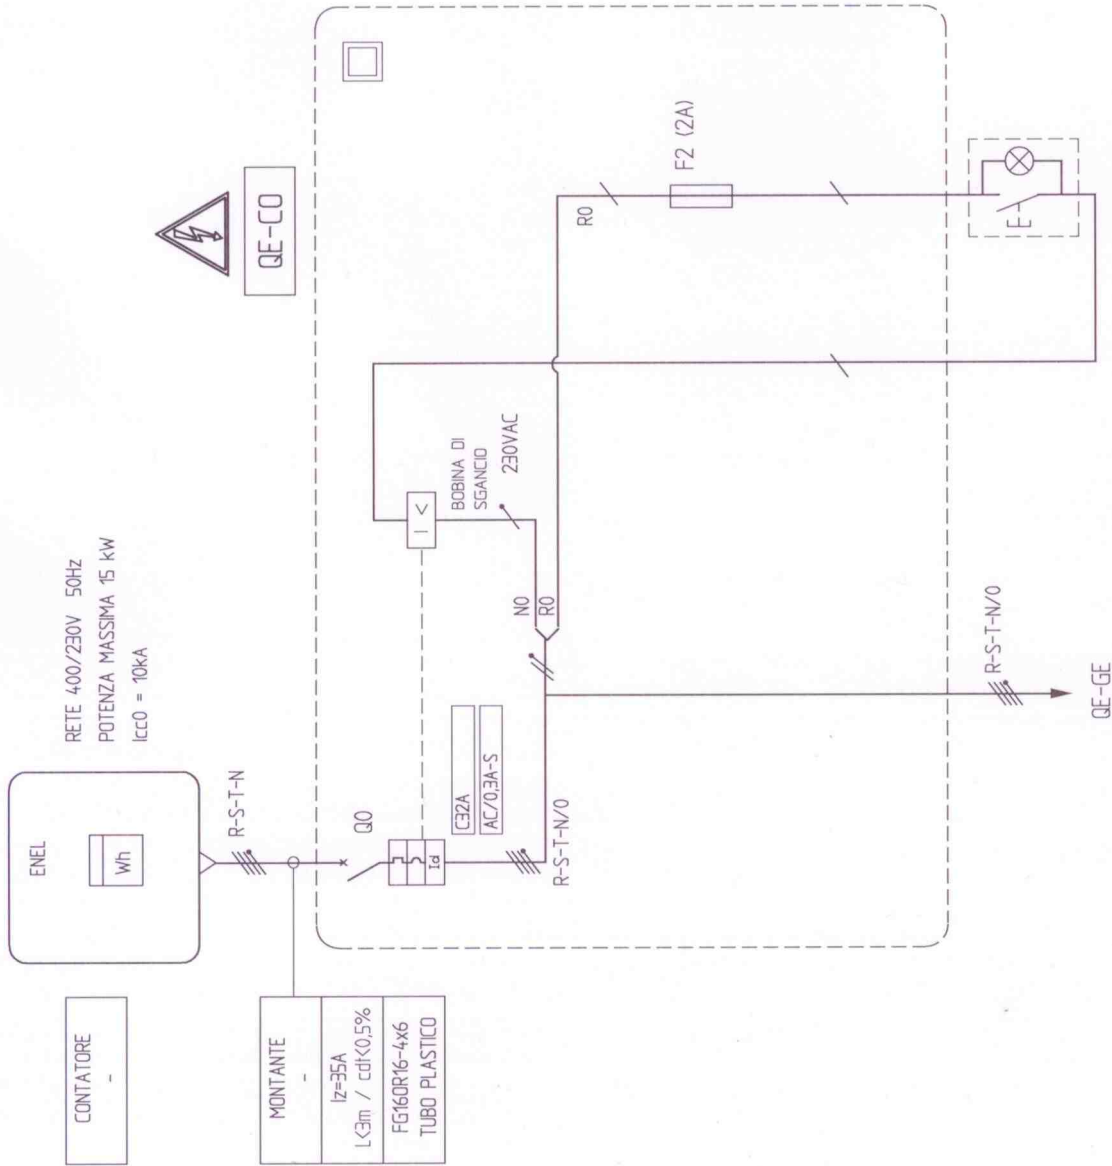

QE-CO

QUADRO DI DISTRIBUZIONE CEI 23-51

DATI DI IDENTIFICAZIONE E LOGO DEL COSTRUTTORE DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE	400/230 V
FREQUENZA	50 Hz
CORRENTE NOMINALE (I _{np})	32 A
POTERE DI INTERRUZIONE	10 kA
GRADO DI PROTEZIONE	IP 44
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE	QE-GE
NUMERO DI SCHEMA	G90-SE

TARGA DATI - DA APPORRE IN MANIERA VISIBILE
PREFERIBILMENTE ALL'ESTERNO DEL QUADRO
SE NON POSSIBILE, APPORRE ALL'INTERNO DEL QUADRO

GENERALE IMPIANTO	QUADRO GENERALE	BOBINA DI SGANCIO 230VAC A LANCIO	SGANCIO
	I _n =32A L=30m / cdt<2%	CORRENTE CON SEGNALAZIONE FUNZIONALITA' DEL CIRCUITO	COMANDO EMERGENZA (PULSANTE NC PREMUTO + SPIA VERDE AL NEON)
	FG160R16-4x6 TUBO INTERRATO		

Per. Ind. MELADA Paolo
VIA STAZIONE, 80 - CREMA (CR)
Tel. 328914/7365

La proprietà e tutti i diritti di questo
documento sono riservati a termine di legge

SCHEMA ELETTRICO
QUADRO CONSEGNA

REVISIONE

TAV. 12/B

CODICE DOCUMENTO

0


G90-SE

FOLIO

2

SEGUE

3

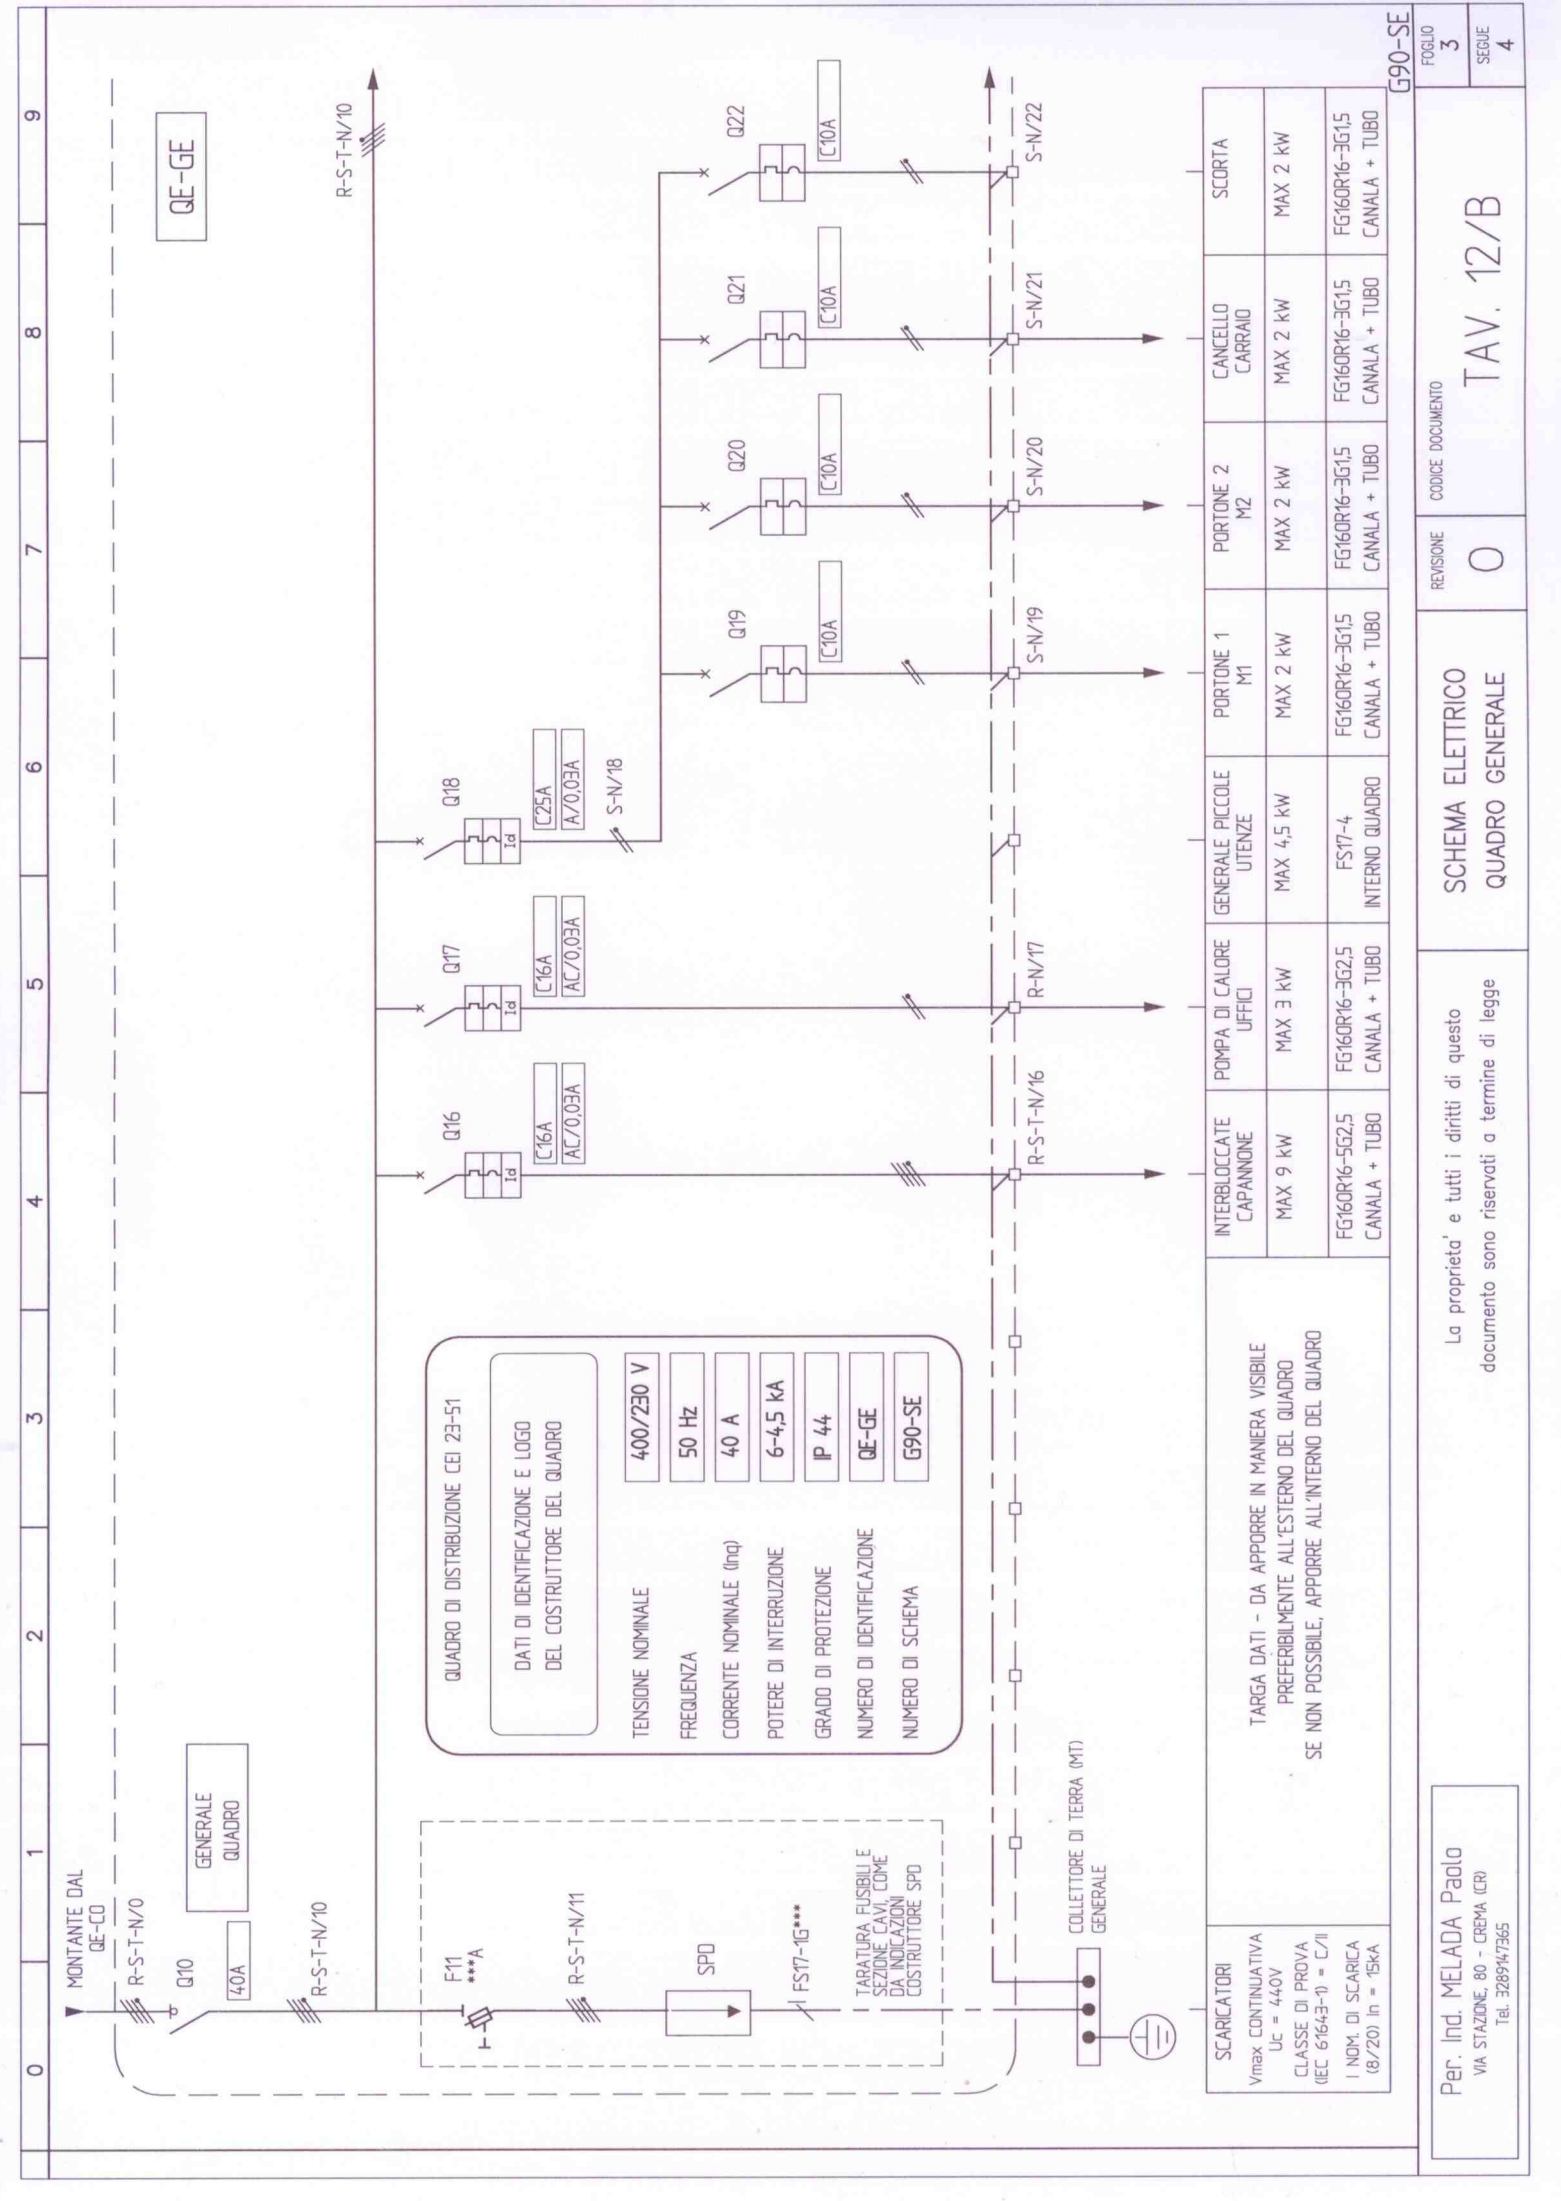

QE-GE

QUADRO DI DISTRIBUZIONE CEI 23-51

DATI DI IDENTIFICAZIONE E LOGO
DEL COSTRUTTORE DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE

400/230 V

FREQUENZA

50 Hz

CORRENTE NOMINALE (Inq)

40 A

POTERE DI INTERRUZIONE

6-4,5 kA

GRADO DI PROTEZIONE

IP 44

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE

QE-GE

NUMERO DI SCHEMA

G90-SE

SCARICATORI	TARGA DATI - DA APPORRE IN MANIERA VISIBILE PREFERIBILMENTE ALL'ESTERNO DEL QUADRO SE NON POSSIBILE, APPORRE ALL'INTERNO DEL QUADRO
V _{max} CONTINUATIVA U _c = 440V CLASSE DI PROVA (IEC 61643-1) = C/II I NOM. DI SCARICA (8/20) I _n = 15kA	

INTERBLOCATE CAPANNONE	POMPA DI CALORE UFFICI	GENERALE PICCOLE UTENZE	PORTONE 1 M1	PORTONE 2 M2	CANCELLO CARRAIO	SCORTA
MAX 9 kW FG160R16-5G2,5 CANALA + TUBO	MAX 3 kW FG160R16-3G2,5 CANALA + TUBO	MAX 4,5 kW FS17-4 INTERNO QUADRO	MAX 2 kW FG160R16-3G1,5 CANALA + TUBO	MAX 2 kW FG160R16-3G1,5 CANALA + TUBO	MAX 2 kW FG160R16-3G1,5 CANALA + TUBO	MAX 2 kW FG160R16-3G1,5 CANALA + TUBO

Per. Ind. MELADA Paolo
VIA STAZIONE, 80 - CREMA (CR)
Tel. 328914/7365

La proprietà e tutti i diritti di questo
documento sono riservati a termine di legge

SCHEMA ELETTRICO
QUADRO GENERALE

REVISIONE
O

TAV. 12/B

FOGLIO
3

SEGUE
4

G90-SE

