


	PULSANTE AD ACCESSO PROTETTO
	PULSANTE
	PULSANTE LUMINOSO
	PULSANTE A TIRANTE
	PULSANTE CHIAMATA ADATTO ANCHE PER PORTATORI DI HANDICAP - LARGHEZZA 22mm - INSTALLAZIONE TRA 60 E 140cm DAL PAVIMENTO
	PULSANTE RESET CHIAMATA PORTATORI HANDICAP
	ALLARME OTTICO/ACUSTICO CHIAMATA PORTATORI HANDICAP
	INTERRUTTORE UNIPOLARE
	INTERRUTTORE BIPOLARE
	DEVIATORE
	INVERTITORE
	I.A. MAGNETOTERMICO BIPOLARE
	PUNTO LUCE GENERICO
	RIFLETTORE O PROIETTORE LED (FARO)
	LAMPADA LED EQUIVALENTE 58W FLUORESCENTE
	VENTOLA ABBINATA AD ACCENSIONE
	PUNTO LUCE RISERVA AUTOALIMENTATO
	LAMPADA EMERGENZA AUTOALIMENTATA
	ELETTROSERRATURA
	SEZIONATORE O COMANDO FUNZIONALE

	PRESA INTERBLOCCATA--FUSIBILATA BIPOLARE
	PRESA INTERBLOCCATA--FUSIBILATA TRIPOLARE
	PRESA INTERBLOCCATA--FUSIBILATA QUADRIPOLORE
	PRESA INTERBLOCCATA--FUSIBILATA BIPOLARE SELV-24V
	TORRETTA A PAVIMENTO
	DOTAZIONE
	PRESA DI TIPO CIVILE AD ALVEOLI PROTETTI
	PRESA ANTENNA TV TERRESTRE
	PRESA TELEFONICA
	SCATOLA/CASSETTA DERIVAZIONE/CABLAGGIO
	QUADRO/ARMADIO DISTRIBUZIONE
	POZZETTO ROMPIRATTA ISPEZIONABILE
	DISPENSORE A PUNTAZZA IN POZZETTO ISPEZIONABILE
	COLLETTORE DI TERRA
	ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE CH4
	CDZ (MACCHINA) UNITA' ESTERNA
	FAN-COIL / SPLIT
	CALDAIA/SCALDABAGNO ELETTRICO O GAS CAMERA STAGNA
	MOTORE O MACCHINA
	SPEED/VASISTAS/CUPOLINO MOTORIZZATO
	PORTONE/CANCELLO MOTORIZZATO
	RONZATORE

CANALA METALLICA
TUBAZIONE
CONDUTTURE INTERRATE
BLINDOSBARRA
CORDA NUDA RAME

	PUNTO CONSEGNA (CONTATORE)
	SENSORE FOTOELETTRICO
	AERO-DESTRATIFICATORE

G90-0T

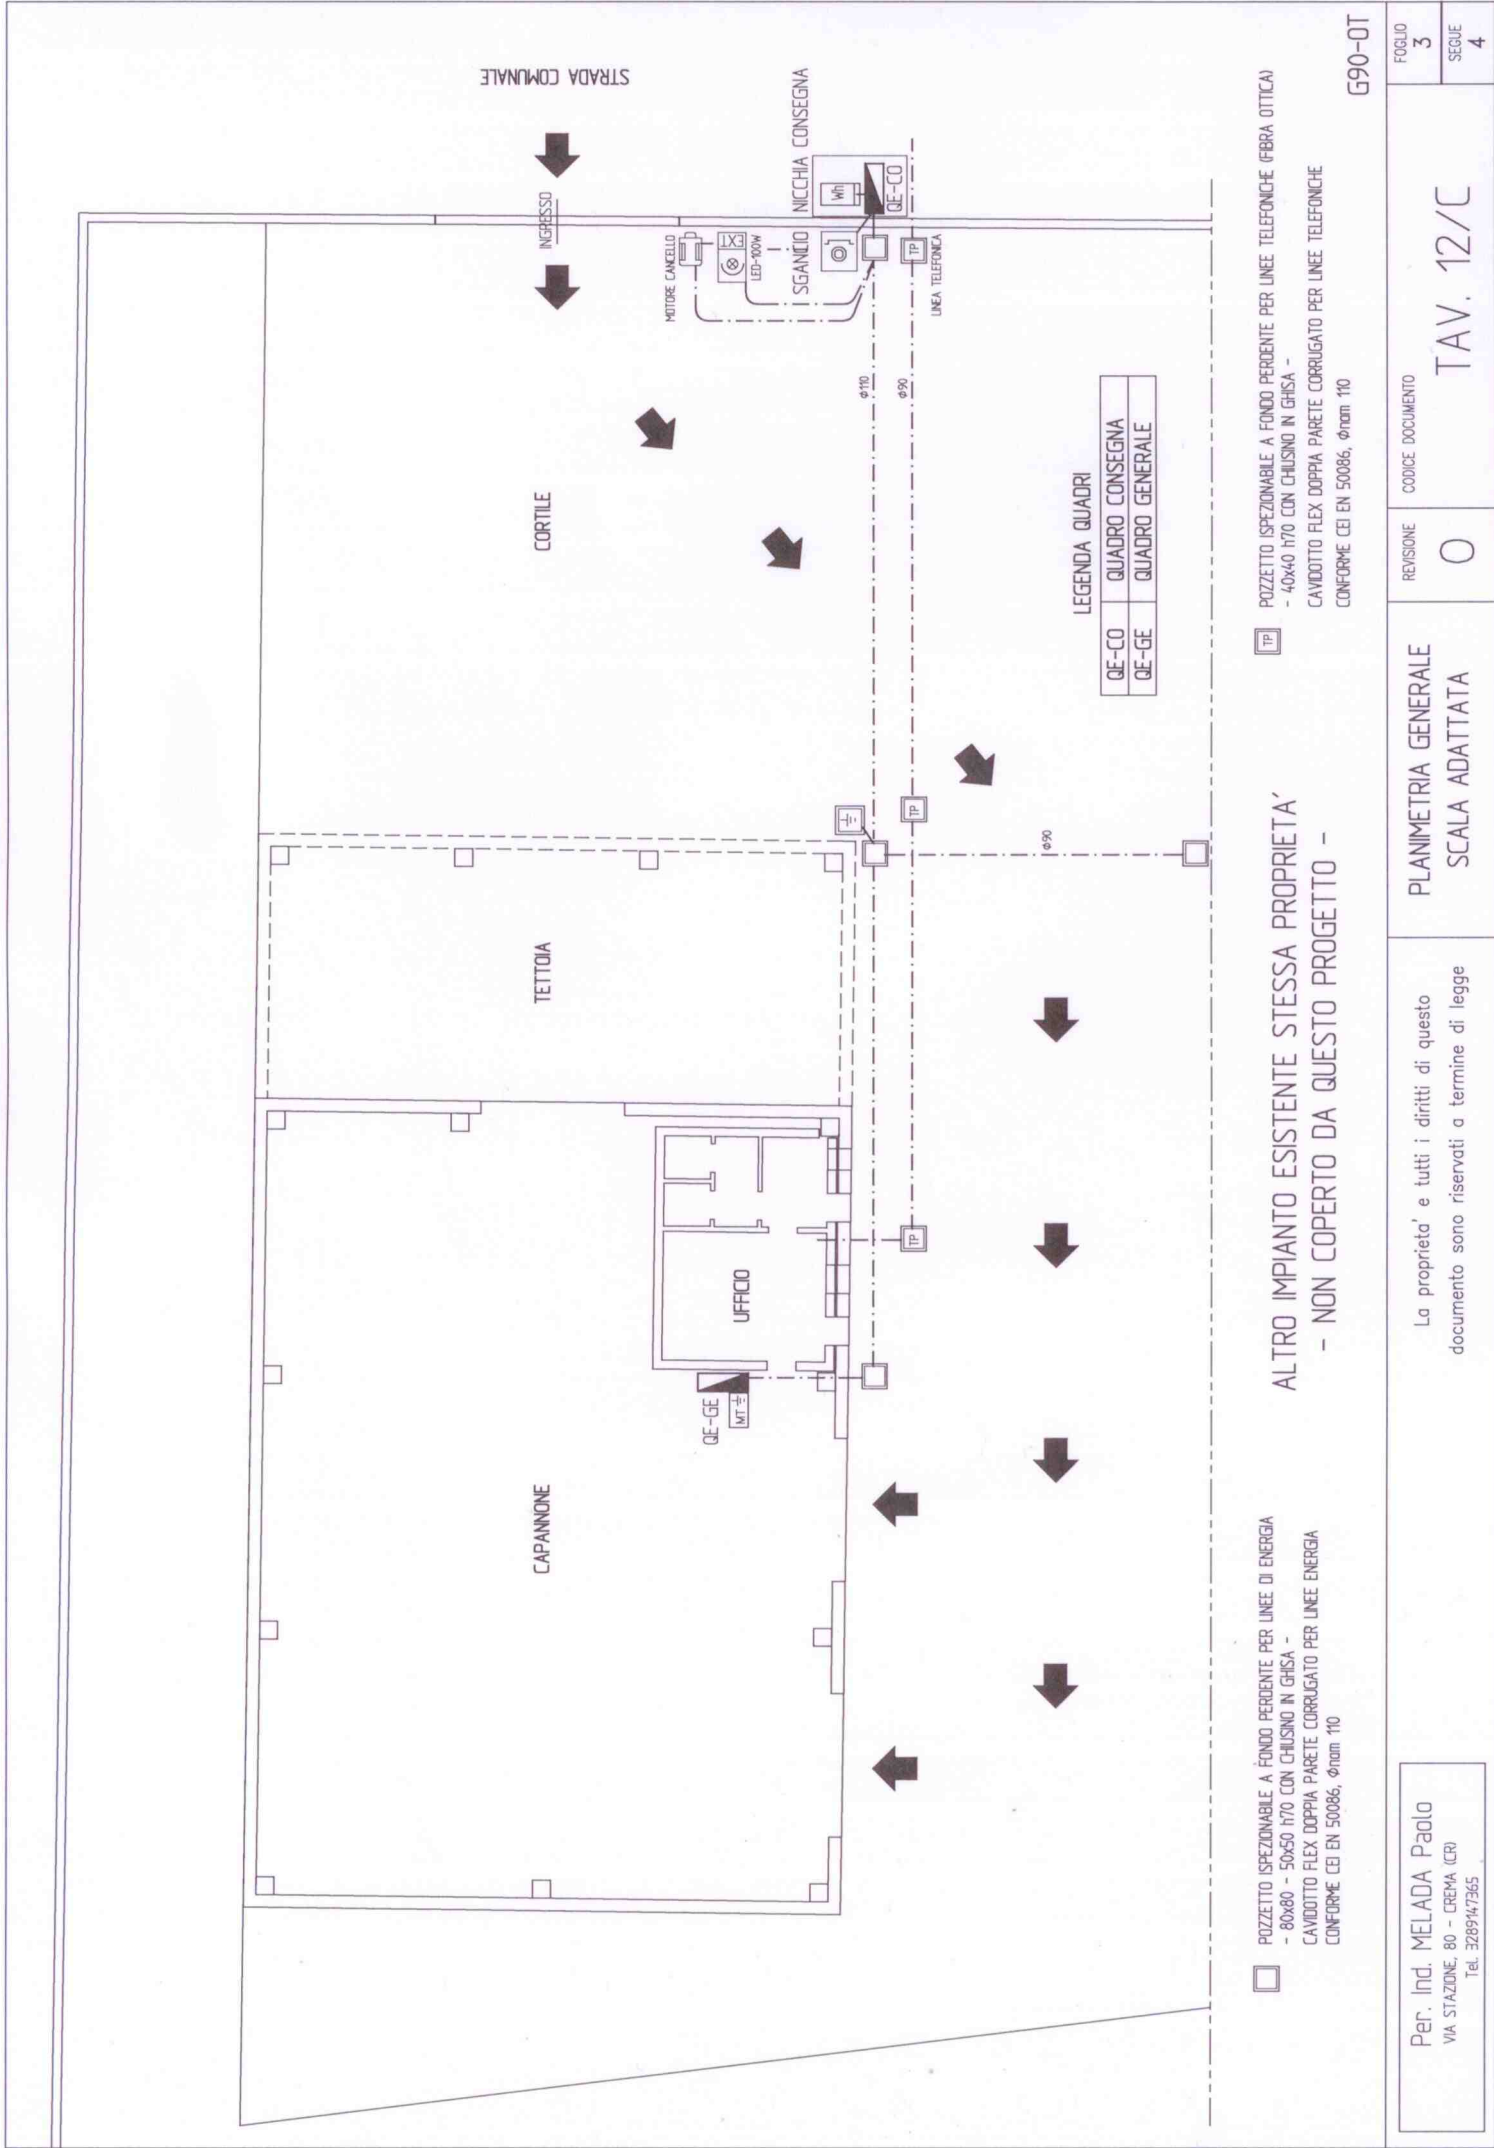

ALTRO IMPIANTO ESISTENTE STESSA PROPRIETA'
- NON COPERTO DA QUESTO PROGETTO -

Per. Ind. MELADA Paolo
VIA STAZIONE, 80 - CREMA (CR)
Tel. 3289147365


La proprietà e tutti i diritti di questo
documento sono riservati a termine di legge

PLANIMETRIA GENERALE
SCALA ADATTATA

REVISIONE
0

CODICE DOCUMENTO

TAV. 12/C

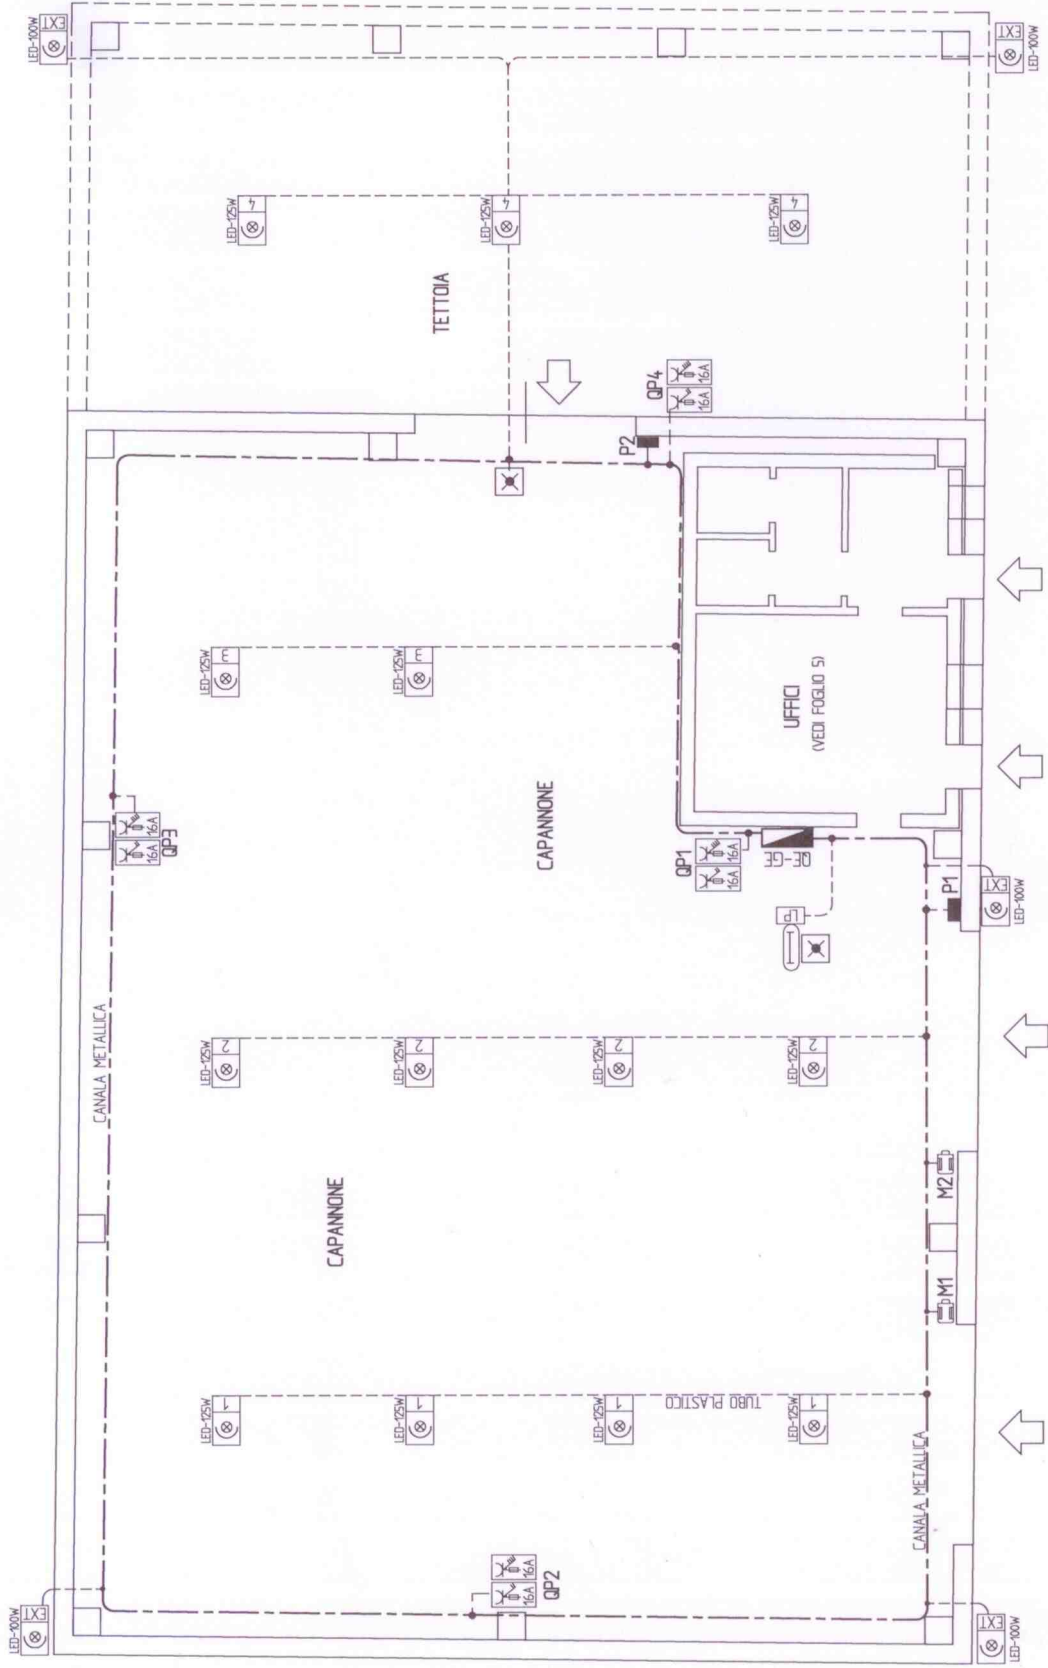

P1-P2
PULSANIERE COMANDO
ACCENSIONE LUCE PASSAGGIO

DM1 PORTONE MOTORIZZATO 1
DM2 PORTONE MOTORIZZATO 2

Per. Ind. MELADA Paolo
VIA STAZIONE, 80 - CREMA (CR)
Tel. 3289147365


La proprietà e tutti i diritti di questo
documento sono riservati a termine di legge

PLANIMETRIA CAPANNONE
SCALA ADATTATA

REVISIONE
O
CODICE DOCUMENTO
TAV. 12/C

FOLGIO
4
SEGUE
5

G90-0T

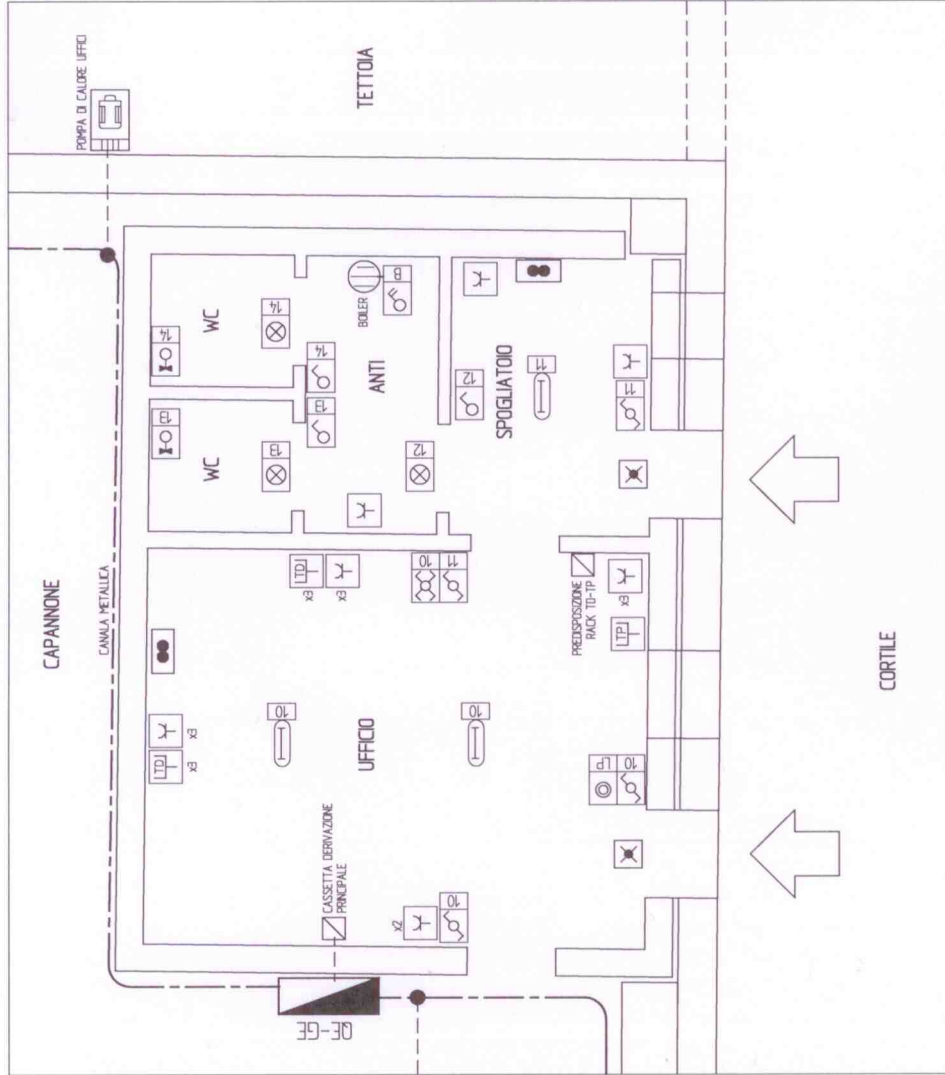

ATTENZIONE L'IMPIANTO DI QUESTI LOCALI
DOVRA' ESSERE ESEGUITO SOTTO TRACCIA

G90-OT

FOLIO
5
SEQUE
7

REVISIONE

0

PLANIMETRIA UFFICI
SCALA ADATTATA

La proprietà e tutti i diritti di questo
documento sono riservati a termine di legge

Per. Ind. MELADA Paolo
VIA STAZIONE, 80 - CREMA (CR)
Tel. 328947365

TAV. 12/C